

ELIPROM spol. s r.o.
Legií 317/19
460 01 Liberec 12

Váš dopis zn.

Č.j. / Spis. zn.

Vyřizuje/telefon

**V Rychnově u Jablonce
nad Nisou dne:**

IP-12-4017165

MU/1433/2026
MUS/116/2026

Dvořák/739 336 567
jdvorak@rychnovjbc.cz

4. května 2026

Věc: Vyjádření ke stavbě „IP-12-4017165 JN-Rychnov u JBC, Lužická, svod, kNN, SS100“

Městský úřad Rychnov u Jablonce nad Nisou obdržel dne 15.4.2026 vaši žádost o vyjádření k výše uvedené stavbě. Tímto vám sdělujeme, že vaši žádost projednala Rada města Rychnov u Jablonce nad Nisou a usnesením č. 1565/04/26-R ze dne 27.4.2026 souhlasí s umístěním a provedením stavby IP-12-4017165 JN-Rychnov u JBC, Lužická, svod, kNN, SS100 a s překopem vozovky ul. Lužická z důvodu realizace kabelové přípojky pro ppč. 383 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.


Jan Dvořák

odbor výstavby

MěÚ Rychnov u Jablonce nad Nisou


SOUHLAS VLASTNÍKA POZEMKU/Ů NEBO STAVBY S UMÍSTĚNÍM A PROVEDENÍM STAVBY:

Název stavby: IP-12-4017165 JN-Rychnov u JBC, Lužická, svod, KNN, SS100
Identifikace vlastníka a dotčené(ných) nemovitosti(t):
parc. č.: 330/3 a 430
v k.ú.: Rychnov u Jablonce nad Nisou
LV č.: 10001
Vlastník: Město Rychnov u Jablonce nad Nisou
se sídlem: nám. Míru 720, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
IČO: 00262552
Vlastnický podíl: 1/1
4.5.2026 schváleno usn. 140
R61 1565/04/26-12 ZE DNE 27.4.2026
podpis a razítko: MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU
R61 468 02 430

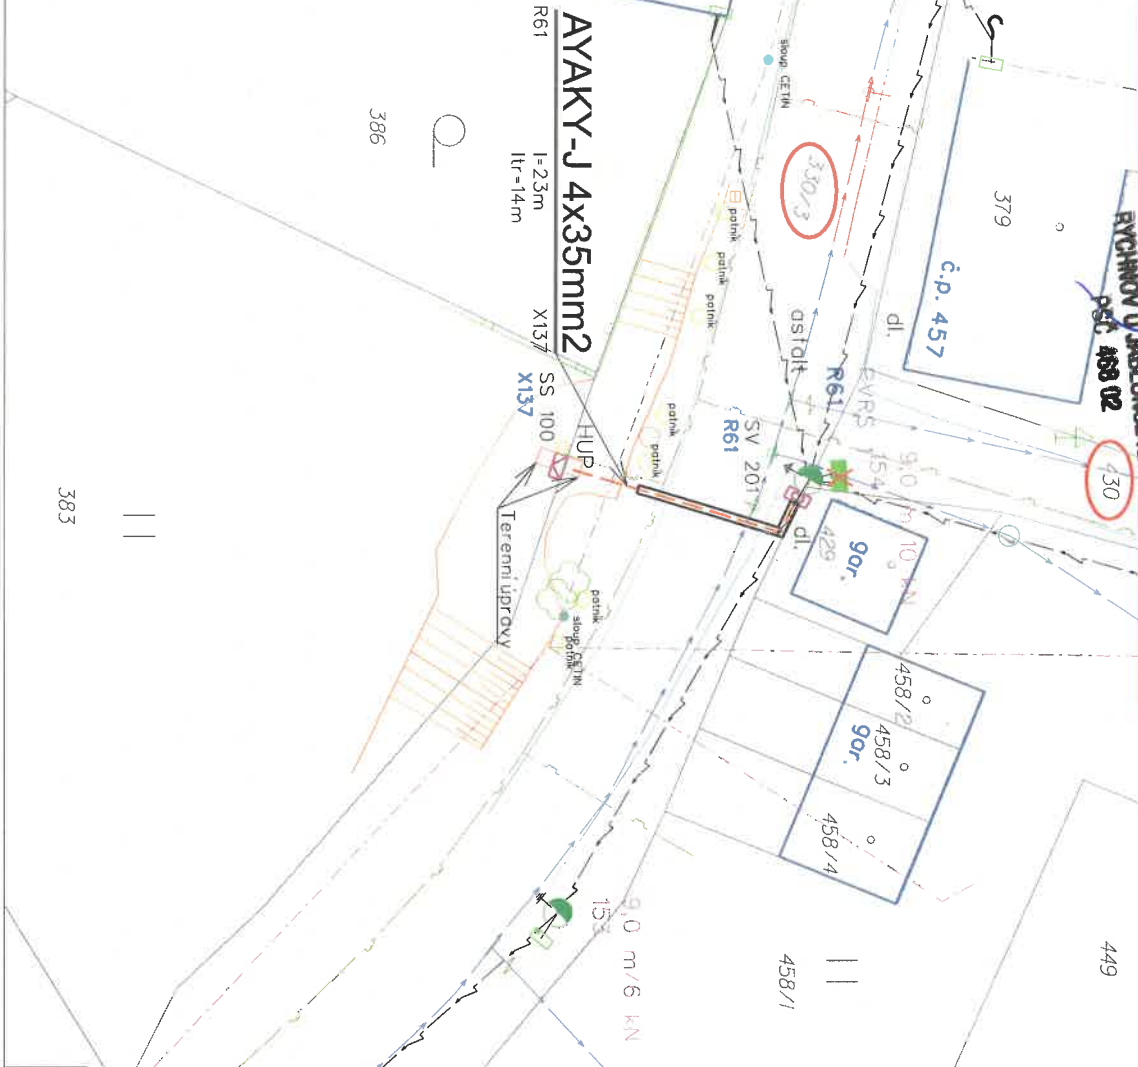

LEGENDA

- PROJEKTOVANÉ PODZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ NN - NOVÁ TRASA SO-07.00
- PROJEKTOVANÁ CHRÁŇKA SO-07.00
- NOVÁ PŘÍPOJKOVÁ SKŘIŇ SO-07.00
- VYMĚNĚNÁ ROZPOJOVACÍ SKŘIŇ SO-06.00
- DEMONTÁŽ ROZPOJOVACÍ SKŘIŇ SO-06.00
- STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ VEDENÍ NN
- STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ NN
- STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKOVÁ SKŘIŇ
- STÁVAJÍCÍ ROZPOJOVACÍ SKŘIŇ
- STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ
- STÁVAJÍCÍ BETNOVÝ SLoup
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD
- STÁVAJÍCÍ PLYN NTL
- STÁVAJÍCÍ UZEMĚNÍ



3/PEN ~ 400/230V 50Hz

Trída zeminy - III
Prostory - nebezpečné (typ VI)
Ochrana před nebezpečným dotykem dle PNE 33 0000-1:
- základní ochrana: polohou, krytím a dvojitou izolací
- ochrana při poruše: v síti TN-C automatickým odpojením od zdroje
- ochrana proudovými ochrannými přístroji (strana NN)
- ochrana při poruše: v síti IT zemněním (strana VN)

ZODP.PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:		
JIŘÍ PRUŠEK	KUBA DAVID	KUBA DAVID		
MÍSTO:	Kat. území: Rychnov u Jablonce nad Nisou Obec: Rychnov u Jablonce nad Nisou		MĚŘÍTKO	1:250
INVESTOR:	ČEZ DISTRIBUCE, A.S.		DATUM	2/2026
AKCE:	JN-Rychnov u JBC, Lužická, svod, KNN, SS100		ÚČEL	D.P.S.
OBSAH:	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES		ČÍS.ZAK.	IP-12-4017165
			Č.vykr.	PARÉ Č. 3