


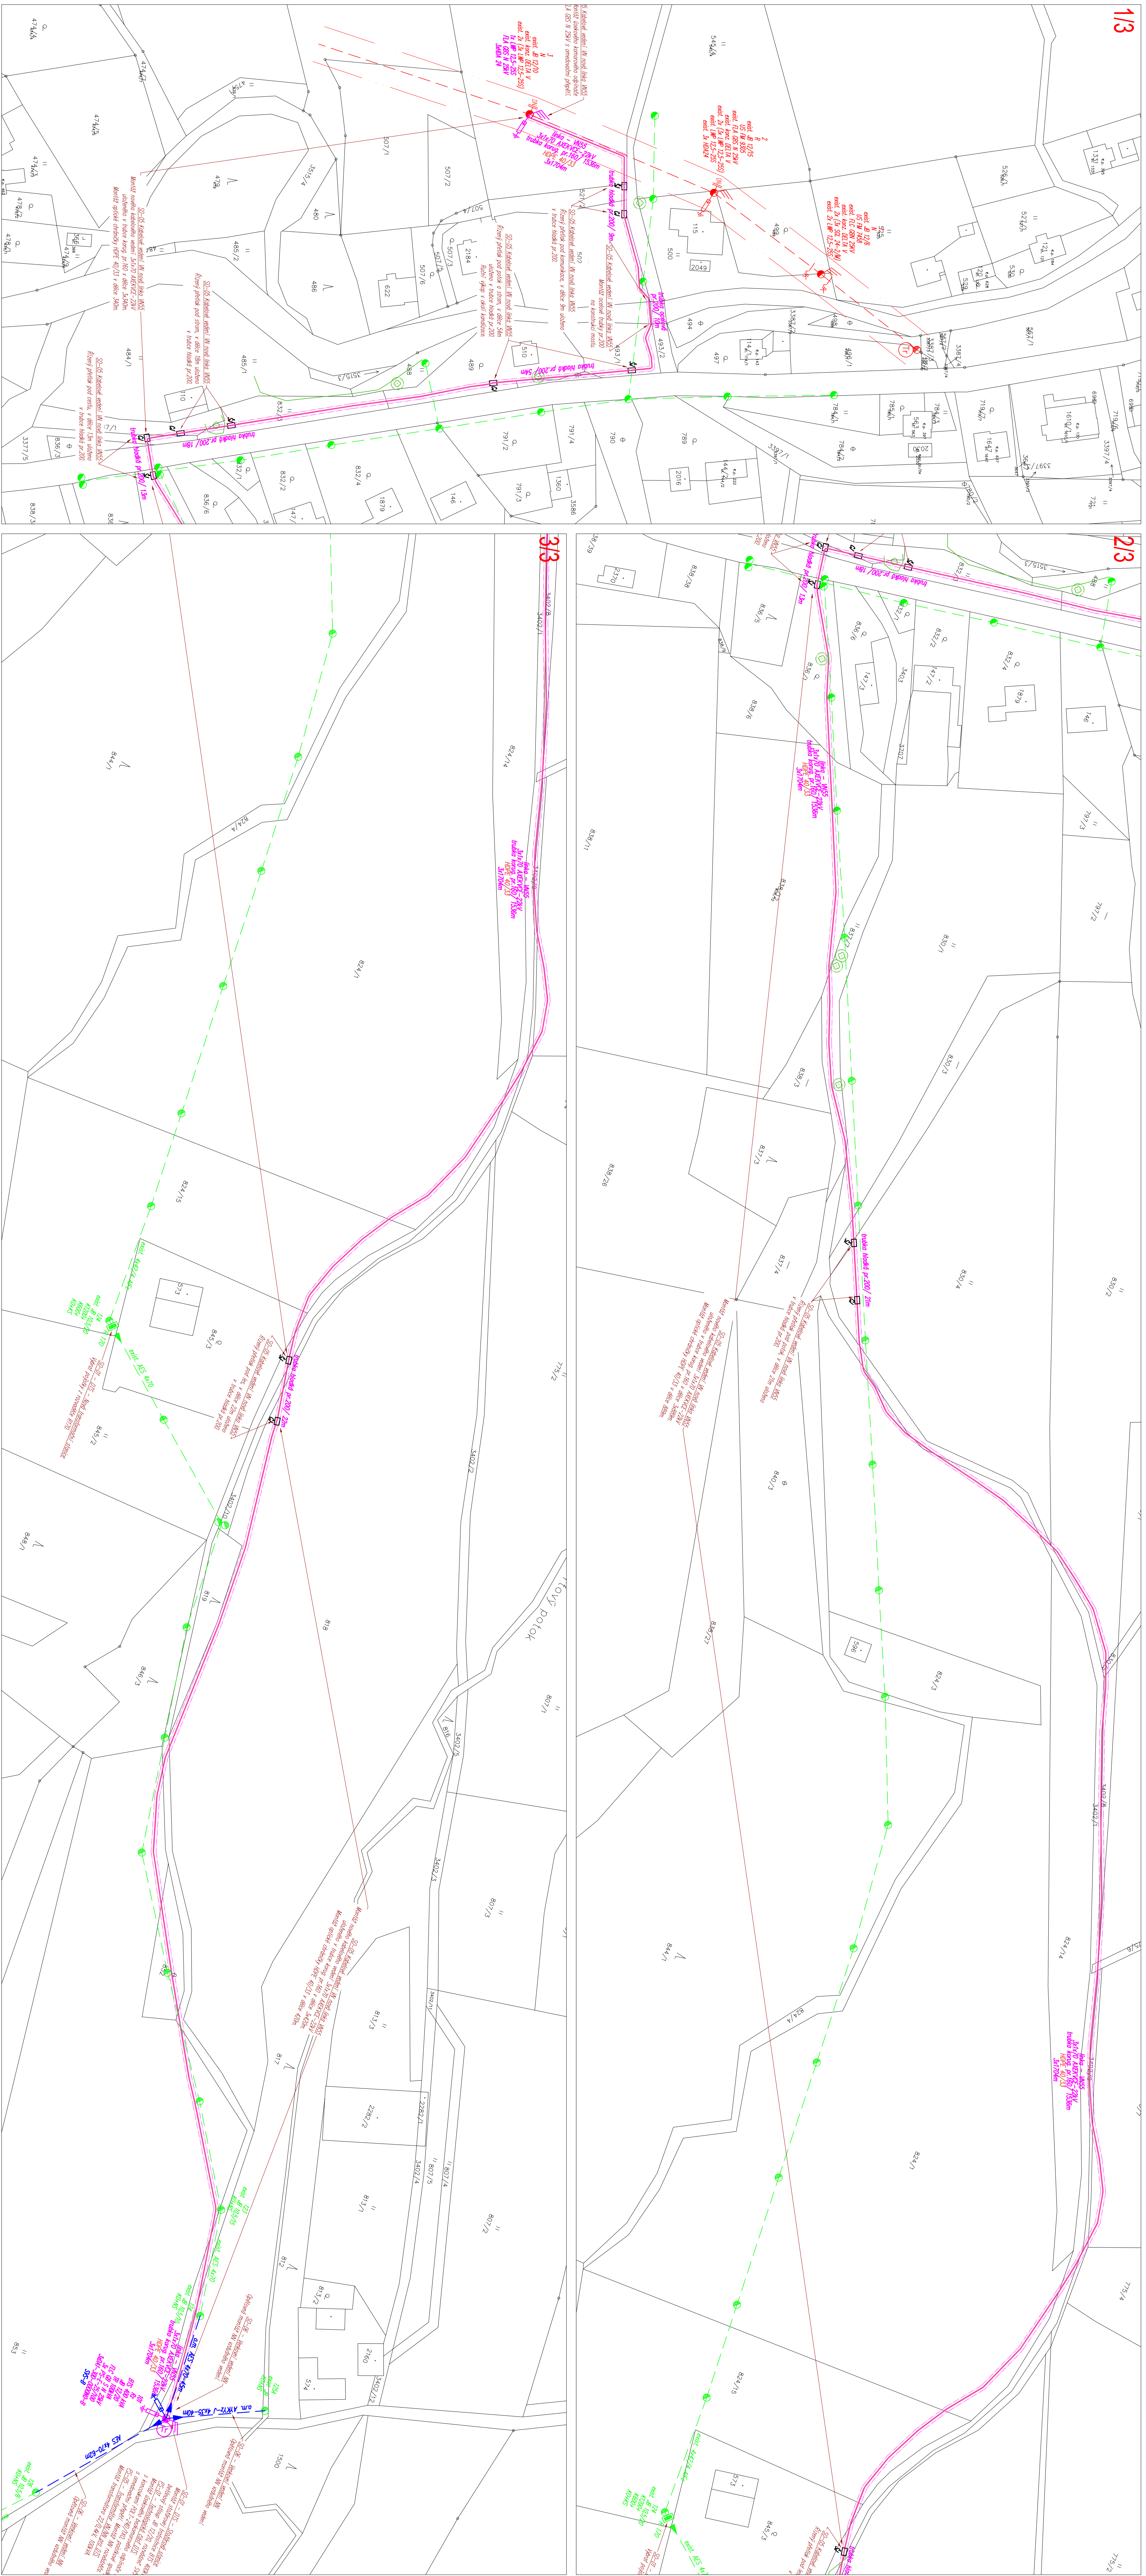

Návrhová soustava:

110 – 3 50Hz, 22kV/1T

NN – 3FEN, 50Hz, 400/230V/1N-C

Světlová oblast: V-2,5kPa (ČSN EN 1991-1-3 ed2 (730035))

Kraj: Moravskoslezský

Okres: Frýdek-Místek

Obec: Kunčice pod Ondřejníkem

Katastrální území: Kunčice pod Ondřejníkem

Zastavěné a nezastavěné území

LEGENDA:

EXISTENCE SITE

VN, kabele vedení - existující

VN, kabele vedení - existující

VN, kabele vedení - existující

VN, kabele vedení - existující

VN, kabele vedení - existující

VN, kabele vedení - existující

VN, kabele vedení - existující

VN, kabele vedení - existující

VN, kabele vedení - existující

VN, kabele vedení - existující

VN, kabele vedení - existující

VN, kabele vedení - existující

VN, kabele vedení - existující

