

## Výzva k odstranění a okleštění stromů a jiných porostů

**NÁZEV VELENÍ: UU100249**

**katastrální území: Rychnov u Jablonce nad Nisou\*\*Pelíkovice**

**pozemek - parcela číslo: 3163\*\*1564,1556,1564,1503/1,1548**

**vlastník: Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou**

**Termín pro sdělení stanoviska k provedení „Zásahu“ do : 15.04.2023**

Vážení,

při kontrole nadzemního elektrického vedení distribuční soustavy na výše uvedeném pozemku, který je dle údajů z katastru nemovitostí ve Vašem vlastnictví, bylo zjištěno, že dřeviny svým vzrůstem dosahují výšky nad 3 metry nad zemí. Zjištěnou skutečností je ohrožen spolehlivý a bezpečný provoz zařízení distribuční soustavy, jejímž provozovatelem je společnost ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, sídlo Děčín - Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502 (dále jen „ČEZ Distribuce“)

Zákaz nechávat růst porosty nad výšku 3 metry nad zemí je uveden v § 46 odst. 9 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (dále jen „energetický zákon“). Dovolujeme si Vás upozornit, že porušením tohoto zákazu se podle § 90 a § 91a energetického zákona dopouští fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba přestupku, za který lze uložit správní pokutu stanovenou § 90 odst. 4, popř. § 91a odst. 8 energetického zákona.

**Vyzýváme Vás proto k odstranění a okleštění stromů a jiných porostů rostoucích na Vašem pozemku, které ohrožují spolehlivý a bezpečný provoz zařízení distribuční soustavy, a to v nejbližším možném termínu a v rozsahu stanoveném § 46, odst. 9 energetického zákona.** Při provádění odstranění, okleštění a likvidace stromů a jiných porostů je nutné dodržovat bezpečné vzdálenosti od elektrického zařízení dle platných norem. **Informace k provedení Zásahu včetně stanovení rozsahu jsou pro typ vedení VN 1kV-35kV nad vaším pozemkem uvedeny v ČSN EN 50110-1 a v instruktážním videu na <http://www.cezdistribuce.cz/orezy>. (Stručně i na třetí straně této výzvy).**

Současně si Vás dovolujeme informovat, že dle příslušných ustanovení energetického zákona **má provozovatel distribuční soustavy právo odstraňovat a oklešťovat stromy a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromů a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy (dále a výše jen „Zásah“) v případech, kdy tak po předchozím upozornění a stanovení rozsahu neučinil sám vlastník či uživatel.**

**S ohledem na shora uvedené sdělte, zda Záseh provedete nebo zajistíte sami, a to do výše uvedeného termínu jedním z následujících způsobů:**

- 1) E-mailem: [info@verticallimit.cz](mailto:info@verticallimit.cz)
- 2) Poštou na adresu: Vertical Limit s.r.o., Nový dvůr 908, 538 03 Heřmanův Městec
- 3) Telefonicky: +420 606 020 694

**Pokud neobdržíme Vaše stanovisko do výše uvedeného data, bude Záseh proveden provozovatelem distribuční soustavy prostřednictvím níže uvedené osoby.**

**Děkujeme za Vaši součinnost pro zajištění podmínek bezpečného a spolehlivého provozu zařízení DS.**

**za ČEZ Distribuce, a. s.**

**zmocněnec provozovatele DS na základě plné moci:**

**Mgr. Roman Těžký v.r.**

Mgr. Roman Těžký, jednatel, VERTICAL LIMIT s.r.o., identifikační číslo 63482037, se sídlem Dorných 129/57, Trnitá (Brno-jih), 617 00 Brno, na základě plné moci ze dne 16.5.2022

**ČEZ Distribuce, a. s.** | Děčín - Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní linka: 800 850 860 |  
e-mail: [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz) | [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) | IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035 |  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B2145 |  
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Prosíme, vyplňte a zašlete emailem na [info@verticallimit.cz](mailto:info@verticallimit.cz), nebo na adresu:  
Vertical Limit s.r.o., Nový Dvůr č. p. 908, 538 03 Heřmanův Městec



## DISTRIBUCE

Stanovisko vlastníka pozemku k „Výzvě k odstranění a okleštění stromů a jiných porostů a stanovení rozsahu“

**NÁZEV VEDENÍ: UU100249**

**katastrální území: Rychnov u Jablonce nad Nisou\*\*Pelíkovice**

**pozemek - parcela číslo: 3163\*\*1564,1556,1564,1503/1,1548**

**vlastník: Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou**

**\*A) Souhlasím a požaduji v souladu s Vaší výzvou**, aby odstranění a okleštění stromů a jiných porostů, potenciálně ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování distribuční soustavy (dále jen "zásah") pod výše uvedeným vedením provedl ZDARMA (při podmínce povolení vstupu na dotčený pozemek) zástupce provozovatele distribuční sítě uvedený ve "Výzvě k odstranění a okleštění stromů a jiných porostů a stanovení rozsahu" s tím, že vytěžená dřevní hmota bude uložena v celých délkách do jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma mimo komunikace, budovy, ploty apod.

**Pokud požadujete telefonickou informaci o přesném datu provedení nebo je nutná Vaše přítomnost z důvodu vstupu na pozemek, případně máte jiný specifický požadavek, informujte nás o tom prosím na výše uvedených kontaktech.**

**\*B) Nesouhlasím a prohlašuji**, že vlastník pozemku si veškeré práce (odstranění a okleštění stromů a ostatních porostů včetně vyčištění plochy a likvidace dřevní hmoty) provede sám v termínu uvedeném ve "Výzvě k odstranění a okleštění stromů a jiných porostů a stanovení rozsahu".

**\*C) Oznamuji**, že vlastnictví pozemku parcelní č. .... bylo převedeno na jinou osobu.

Nový vlastník: Jméno a Příjmení:

Adresa:

Tel. kontakt:

**\* Nehodící škrtněte, souhlasnou variantu zakroužkujte**

V případě, že zásah provede zástupce provozovatele distribuční sítě je tento zásah **zdarma při podmínce povolení vstupu na výše uvedený pozemek.**

Prosíme o uvedení telefonického kontaktu na vlastníka: .....

Datum podepsání: .....

Vlastník pozemku: .....

(jméno, příjmení + vlastnoruční podpis)

## DŮLEŽITÉ SHRNUTÍ PRO VLASTNÍKA POZEMKU

Cílem této korespondence je zjistit, zda jako vlastník souhlasíte s okleštěním stromů **na náklady** společnosti ČEZ Distribuce a. s. , nebo provedete údržbu svépomocí. Také pro ujednání rozsahu samotného zásahu, případně termínů apod.

**Neobdržíme-li informaci o provedení svépomocí do uvedeného termínu, bude zásah formou odstranění proveden provozovatelem distribuční soustavy prostřednictvím níže uvedené osoby.**

Dřevní hmota zůstává na místě a majetkem vlastníka pozemku.

V případě, kdy práce probíhají na základě zadání vlastníka distribuční sítě, má tento snahu provést zásah tak, aby co nejvíce prodloužil interval nutné preventivní údržby zeleně – lze tedy předpokládat požadované odstranění porostů, schopných růst do výšky nad 3 metry od země.

### INFORMUJTE nás na e-mail o:

- nutnosti domluvit vstup na oplocený pozemek
- chcete být kontaktován s přesným termínem

**EMAIL: [info@verticallimit.cz](mailto:info@verticallimit.cz)**

Údržba se **neprovádí** pouze přímo pod dráty el. napětí, ale ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, **i na pozemcích sousedících s pozemky pod vedením, na něž zasahuje ochranné pásmo.**


**Ochranné pásmo** nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení. Nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných porostů od nadzemního vedení u vedení vysokého napětí VN nad 1 kV do 35 kV v rozsahu ochr. pásma: **\*vedení bez izolace 7 m\***

**V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výškou 3 m, nižší mohou být, pokud se o ně vlastník stará a nenechá je přerůst.** Grafické znázornění ochranných pásem naleznete níže.

### Pokyny k provedení zásahu:

Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů. **K vodičům se nesmí přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani nástroje, ani větve dřevin při ořezu. Zásah nesmíte provádět v případě, že se větve stromů a jiných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané větve stromů a jiných porostů dotyk s vedením.**

**Doporučená minimální bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vysokého napětí při provádění zásahu je:**  
**2 m u VN nad 1kV do 35 kV**

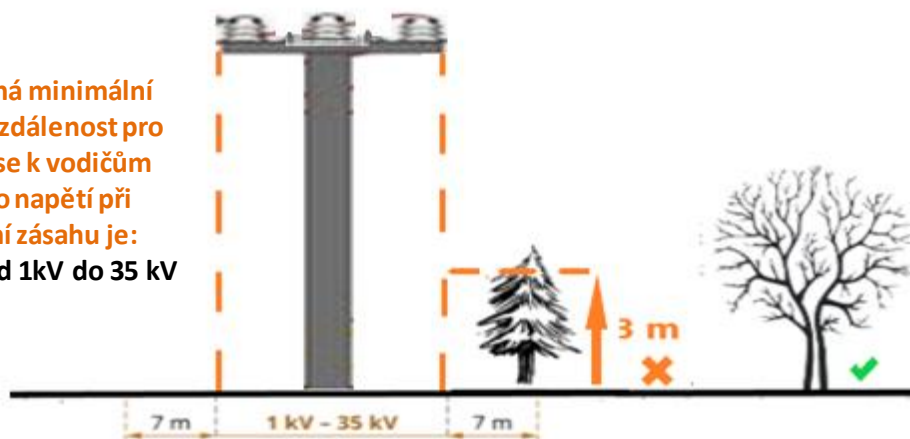

Vzdálenosti se řídí ustanovením § 46 odst. 9) a 10) energetického zákona, v platném znění.