



3128/5

3128/6

3052

ER

SP 100

P15

X129
SS200
V PILÍŘI

3m

1-AYKY 4X35, l = 15m

SO 07 Kabelová přípojka NN PB č.236 - X129, ltr = 3m
Nová stavba-dle par. 79. odst. 2w) zák. č.183/2006Sb.

2.2 Ohm

10,5 m/6 kN
236

3167/2

k.ú. Rychnov u
Jablonce nad Nisou


3167/1

LEGENDA

- PROJEKTOVANÉ nové kabelové vedení NN
- stávající vrch. izolované vedení NN 0,4kV v majetku ČEZ Distribuce a.s.
- vrchní vedení VO v majetku (Rychnov u Jablonce nad Nisou)
- nová, vyměněná, stávající přípojková skříň SP, SS
- stávající, měněný, nový podpěrný bod Jb (jednoduchý betonový)
- projektované uzemnění páskou FeZn 30x4 mm
- stávající soukromá kab. přípojka NN 0,4kV

VZOROVÝ ŘEZ

Řez H1 "

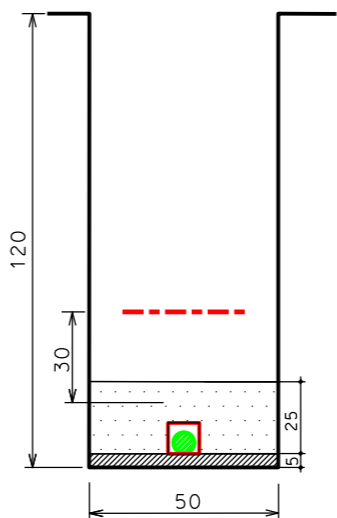

- Vykopaná zemina
- Písek fr.0-4
(u OK prosátá zemina)
- Beton
- Šterk fr.0-63

TN-C, AC 50Hz, 230/400V

Délka trasy NN : 3m
Délka kabelu 1-AYKY 4x35: 15m

Napěťová soustava : 3/PEN AC 50Hz 400V/TN/C

Ochrana před nebezpečným dotykem : dle PNE 33 0000-1

Živých částí : polohou, zábranou, kryty, dvojitou izolací (čl.3.2.1)

Neživých částí : automatickým odpojením od zdroje (čl.3.3.2.7)

Ochrana před přepětím : dle ČSN 33 3060, 38 0810, 33 3301, (čl.4.6.)

POZNÁMKA: PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO VYTÝČIT STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ ZAŘÍZENÍ!

Odpovědný projektant:	Ing. PETR KOLLERT	KOLLERT s.r.o. ELEKTRO SVÁROVSKÁ 108, 460 10 Liberec 22	
Kreslil:	PETR KADLEC		
Investor:	ČEZ DISTRIBUCE, A.S.		
JN-Rychnov u JBC, Pelíkovice, kNN		měřítko:	1:100
		datum:	26.07.2023
		číslo zakázky:	IP-12-4015352
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES		číslo výkr.:	C3