
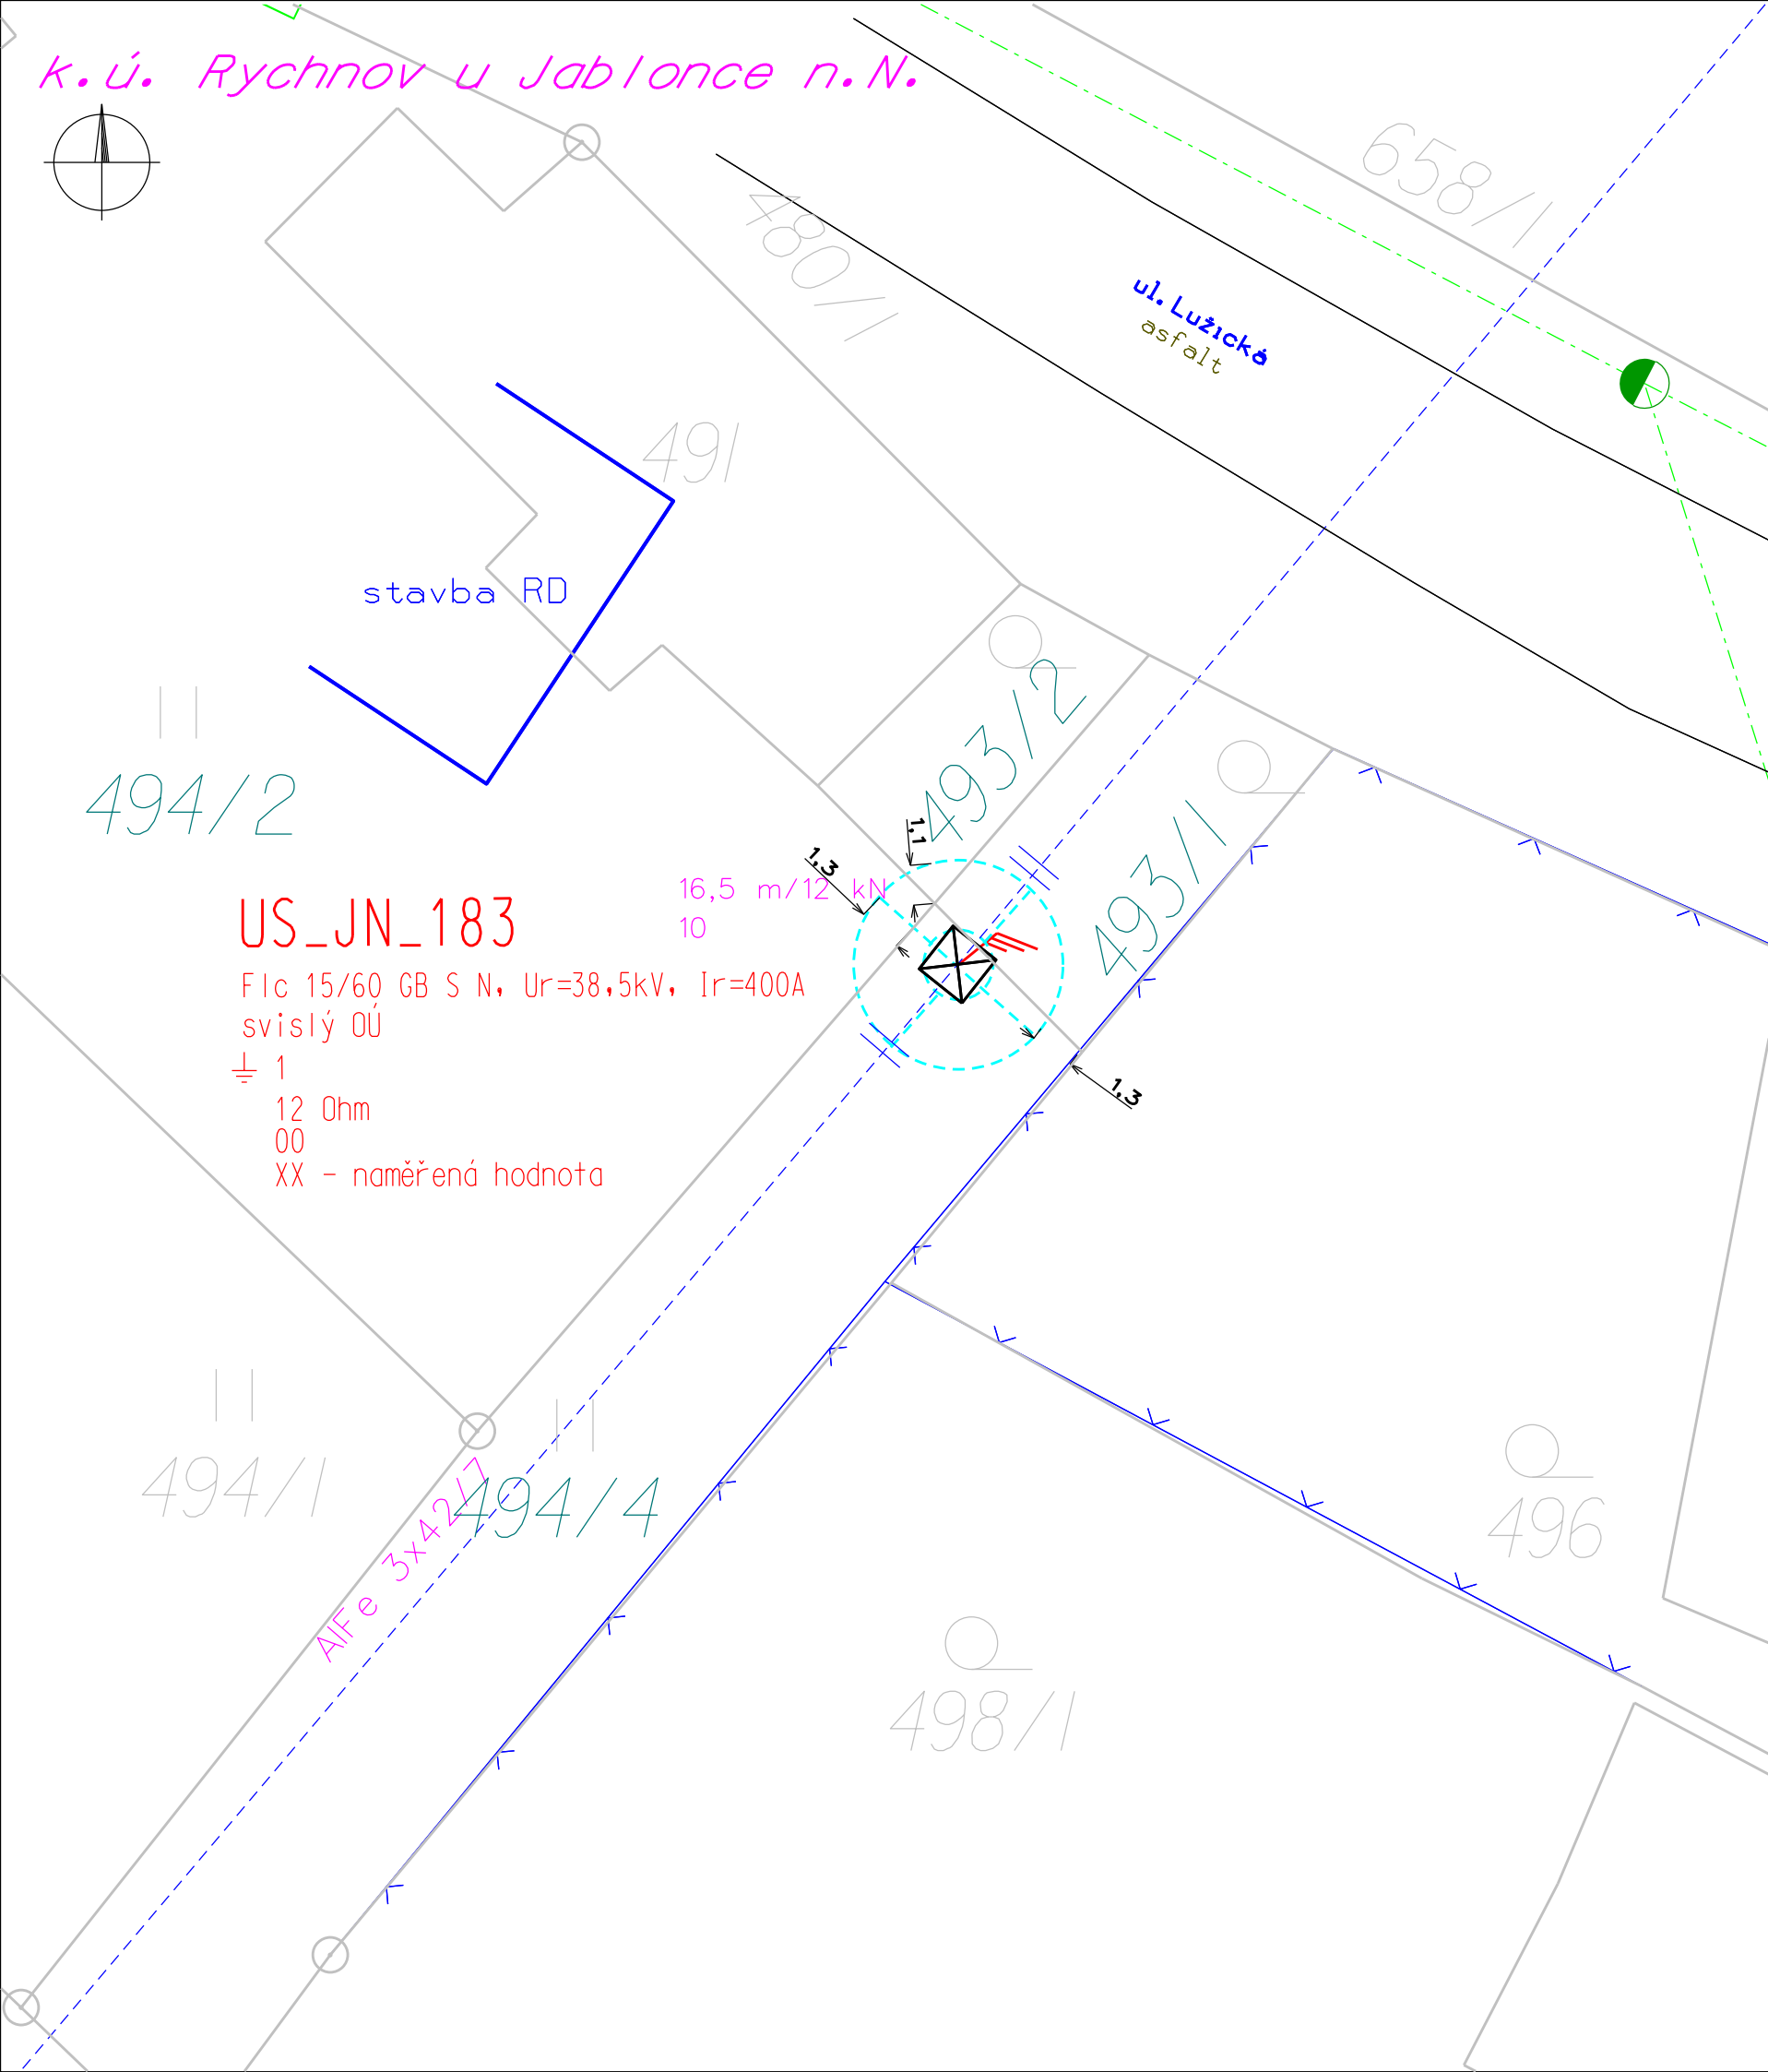


k.ú. Rychnov u Jablonce n.N.




US\_JN\_183

Flc 15/60 GB S N, Ur=38,5kV, Ir=400A  
svislý ÚÚ  
± 1  
12 Ohm  
00  
XX - naměřená hodnota


16,5 m/12 kN  
10

## LEGENDA

- stávající vrch. vedení VN 35kV v majetku ČEZ Distribuce a.s.
- nový svislý ÚÚ 35kV
- stávající vrch. izolované vedení NN 0,4kV v majetku ČEZ Distribuce a.s.
- vrchní vedení VO v majetku obce
- kanalizace splašková ve správě SČVK a.s.
- plynovod NTL v majetku GasNet
- kabelové vedení VO v majetku obce



## DETAIL UZEMNĚNÍ



3 AC 50Hz 35kV/IT

Napěťová soustava VN : 3 AC 50Hz 35kV/IT

Ochrana před nebezpečným dotykem : dle PNE 33 0000-1

Živých částí : izolací a polohou

Neživých částí : zeměním

Prostor: Nebezpečný dle PNE 33 0000-2

**POZNÁMKA: PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO VYTÝČIT STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ ZAŘÍZENÍ!**

Odpovědný projektant:	PETR KOLLERT	<div>KOLLERT s.r.o. ELEKTRO</div> <div>SVÁROVSKÁ 108, 460 10 Liberec 22</div>	
Kreslil:	ONDŘEJ ŠVANDA		
Investor: ČEZ DISTRIBUCE, A.S.			
JN-Rychnov u J.n.N., Údolní 760-novýÚD		měřítko:	1:200
		datum:	06.10.2023
		číslo zakázky:	IV-12-4024323
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES		číslo výkr.:	C3